

Committente: Dott. Paolo Del Meglio
 Località: Campoli
 Intervento: Annesso agricolo
 Data: 6/7/07

Certificato n° 060707-1

UTM (WGS 84)

Precisione (m)

Prova 1			Tabella Riassuntiva					Tipo DPSH						
Correl. SPT		1,76												
n° correzione		0,5	Gamma	0,18										
Campagna	N SPT*	Depth	Sigma	Cn	N SPT	Dr%	φ	1,0	2,0	3,0	4	a	b	c
2	3,52	0,2	0,04	1,99	7,0	26,62	40,3	37,7	34,6	31,89	0,9	0,7	0,5	
2	3,52	0,4	0,07	1,99	7,0	26,62	40,3	37,7	34,6	31,89	0,9	0,7	0,5	
3	5,28	0,6	0,11	1,99	10,5	36,39	41,0	38,6	35,7	33,21	1,3	1,1	0,7	
3	5,28	0,8	0,14	1,99	10,5	36,39	41,0	38,6	35,7	33,21	1,3	1,1	0,7	
3	5,28	1	0,18	1,99	10,5	36,39	41,0	38,6	35,7	33,21	1,3	1,1	0,7	
2	3,52	1,2	0,22	1,99	7,0	26,62	40,3	37,7	34,6	31,89	0,9	0,7	0,5	
2	3,52	1,4	0,25	1,99	7,0	26,62	40,3	37,7	34,6	31,89	0,9	0,7	0,5	
3	5,28	1,6	0,29	1,86	9,8	34,69	40,9	38,5	35,5	32,98	1,2	1,0	0,7	
3	5,28	1,8	0,32	1,76	9,3	33,21	40,8	38,3	35,3	32,78	1,2	0,9	0,6	
4	7,04	2	0,36	1,67	11,7	39,22	41,2	38,9	36,0	33,59	1,5	1,2	0,8	
5	8,8	2,2	0,40	1,59	14,0	43,80	41,6	39,4	36,6	34,21	1,8	1,4	1,0	
6	10,56	2,4	0,43	1,52	16,1	47,38	41,9	39,7	36,9	34,70	2,0	1,6	1,1	
7	12,32	2,6	0,47	1,46	18,0	50,23	42,1	40,0	37,3	35,08	2,3	1,8	1,2	
9	15,84	2,8	0,50	1,41	22,3	55,13	42,4	40,5	37,8	35,74	2,8	2,3	1,5	
11	19,36	3	0,54	1,36	26,3	58,08	42,7	40,8	38,2	36,14	3,3	2,7	1,8	
11	19,36	3,2	0,58	1,32	25,5	57,61	42,6	40,8	38,1	36,08	3,2	2,6	1,7	
10	17,6	3,4	0,61	1,28	22,5	55,30	42,4	40,5	37,9	35,77	2,9	2,3	1,5	
12	21,12	3,6	0,65	1,24	26,2	58,02	42,7	40,8	38,2	36,14	3,3	2,7	1,8	
10	17,6	3,8	0,68	1,21	21,3	54,12	42,4	40,4	37,7	35,61	2,7	2,2	1,4	
11	19,36	4	0,72	1,18	22,8	55,69	42,5	40,6	37,9	35,80	2,9	2,3	1,6	
11	19,36	4,2	0,76	1,15	22,3	55,09	42,4	40,5	37,8	35,74	2,8	2,3	1,5	
15	26,4	4,4	0,79	1,12	29,7	59,03	42,7	40,9	38,3	36,27	3,8	3,0	2,0	
16	28,16	4,6	0,83	1,10	30,9	63,13	43,0	41,3	38,8	36,82	3,9	3,2	2,1	
17	29,92	4,8	0,86	1,08	32,2	65,02	43,2	41,5	39,0	37,08	4,1	3,3	2,2	
18	31,68	5	0,90	1,05	33,4	66,78	43,3	41,7	39,2	37,32	4,2	3,4	2,3	


Committente
località
Intervento
Prova

Dott. Paolo Del Meglio
Campoli
Annesso agricolo
1

Certificato n° 060707-1

Data 6/7/07

Resistenza alla penetrazione [N spt] - Profondità [m]

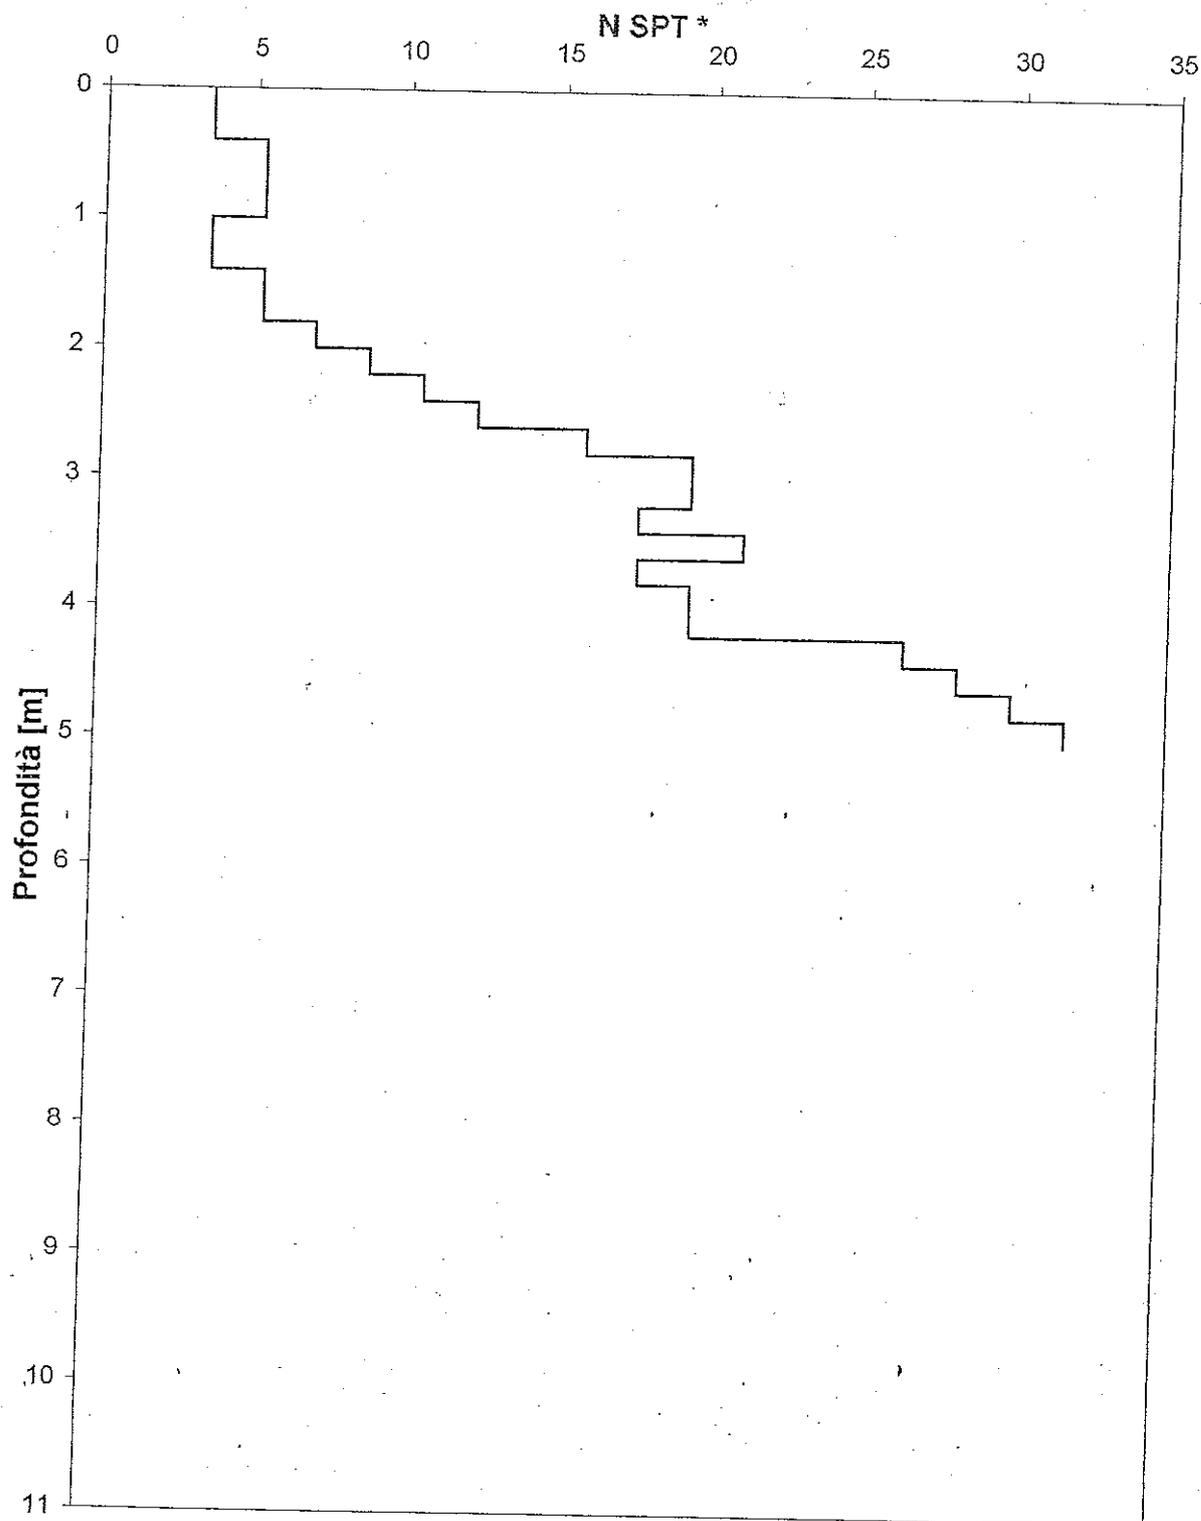

Committente: Dott. Paolo Del Meglio
 Località: Campoli
 Intervento: Annesso agricolo
 Data: 6/7/07

Certificato n° 060707-2

UTM (WGS 84)

Precisione (m)

Prova 2			Tabella Riassuntiva					Tipo DPSH					
Correl. SPT		1,76											
n° correzione		0,5	Gamma	0,18									
Campagna	N SPT*	Depth Ø	Sigma	Cn	N SPT	Dr%	1,0	2,0	3,0	Cu kg/cm2 4a b c			
1	1,76	0,2	0,04	1,99	3,5	14,18	39,4	36,4	33,1	30,21	0,4	0,4	0,2
0	0	0,4	0,07	1,99	0,0	-1,05	38,2	34,9	31,4	28,16	0,0	0,0	0,0
1	1,76	0,6	0,11	1,99	3,5	14,18	39,4	36,4	33,1	30,21	0,4	0,4	0,2
1	1,76	0,8	0,14	1,99	3,5	14,18	39,4	36,4	33,1	30,21	0,4	0,4	0,2
2	3,52	1	0,18	1,99	7,0	26,62	40,3	37,7	34,6	31,89	0,9	0,7	0,5
2	3,52	1,2	0,22	1,99	7,0	26,62	40,3	37,7	34,6	31,89	0,9	0,7	0,5
2	3,52	1,4	0,25	1,99	7,0	26,62	40,3	37,7	34,6	31,89	0,9	0,7	0,5
3	5,28	1,6	0,29	1,86	9,8	34,69	40,9	38,5	35,5	32,98	1,2	1,0	0,7
5	8,8	1,8	0,32	1,76	15,5	46,40	41,8	39,6	36,8	34,56	2,0	1,6	1,1
7	12,32	2	0,36	1,67	20,5	53,32	42,3	40,3	37,6	35,50	2,6	2,1	1,4
9	15,84	2,2	0,40	1,59	25,2	57,40	42,6	40,7	38,1	36,05	3,2	2,6	1,7
10	17,6	2,4	0,43	1,52	26,8	58,29	42,7	40,8	38,2	36,17	3,4	2,7	1,8
15	26,4	2,6	0,47	1,46	38,6	73,72	43,8	42,4	40,0	38,25	4,9	3,9	2,6
17	29,92	2,8	0,50	1,41	42,1	77,95	44,1	42,8	40,5	38,82	5,4	4,3	2,9
22	38,72	3	0,54	1,36	52,7	88,67	45,0	43,9	41,7	40,27	6,7	5,4	3,6
23	40,48	3,2	0,58	1,32	53,3	89,25	45,0	43,9	41,8	40,35	6,8	5,4	3,6
19	33,44	3,4	0,61	1,28	42,7	78,63	44,2	42,9	40,5	38,92	5,4	4,4	2,9
17	29,92	3,6	0,65	1,24	37,2	71,92	43,7	42,2	39,8	38,01	4,7	3,8	2,5
14	24,64	3,8	0,68	1,21	29,8	59,03	42,7	40,9	38,3	36,27	3,8	3,0	2,0
14	24,64	4	0,72	1,18	29,0	58,98	42,7	40,9	38,3	36,26	3,7	3,0	2,0
12	21,12	4,2	0,76	1,15	24,3	56,79	42,6	40,7	38,0	35,97	3,1	2,5	1,7
16	28,16	4,4	0,79	1,12	31,6	64,20	43,1	41,4	38,9	36,97	4,0	3,2	2,2
17	29,92	4,6	0,83	1,10	32,9	66,04	43,3	41,6	39,1	37,22	4,2	3,4	2,2
13	22,88	4,8	0,86	1,08	24,6	57,02	42,6	40,7	38,1	36,00	3,1	2,5	1,7
13	22,88	5	0,90	1,05	24,1	56,66	42,5	40,7	38,0	35,95	3,1	2,5	1,6
12	21,12	5,2	0,94	1,03	21,8	54,67	42,4	40,5	37,8	35,68	2,8	2,2	1,5
25	44	5,4	0,97	1,01	44,6	80,70	44,4	43,1	40,8	39,19	5,7	4,6	3,0

Committente

Dott. Paolo Del Meglio

Certificato n°

060707-2

località

Campoli

Intervento

Annesso agricolo


Data

6/7/07

Prova

2

Resistenza alla penetrazione [N spt] - Profondità [m]

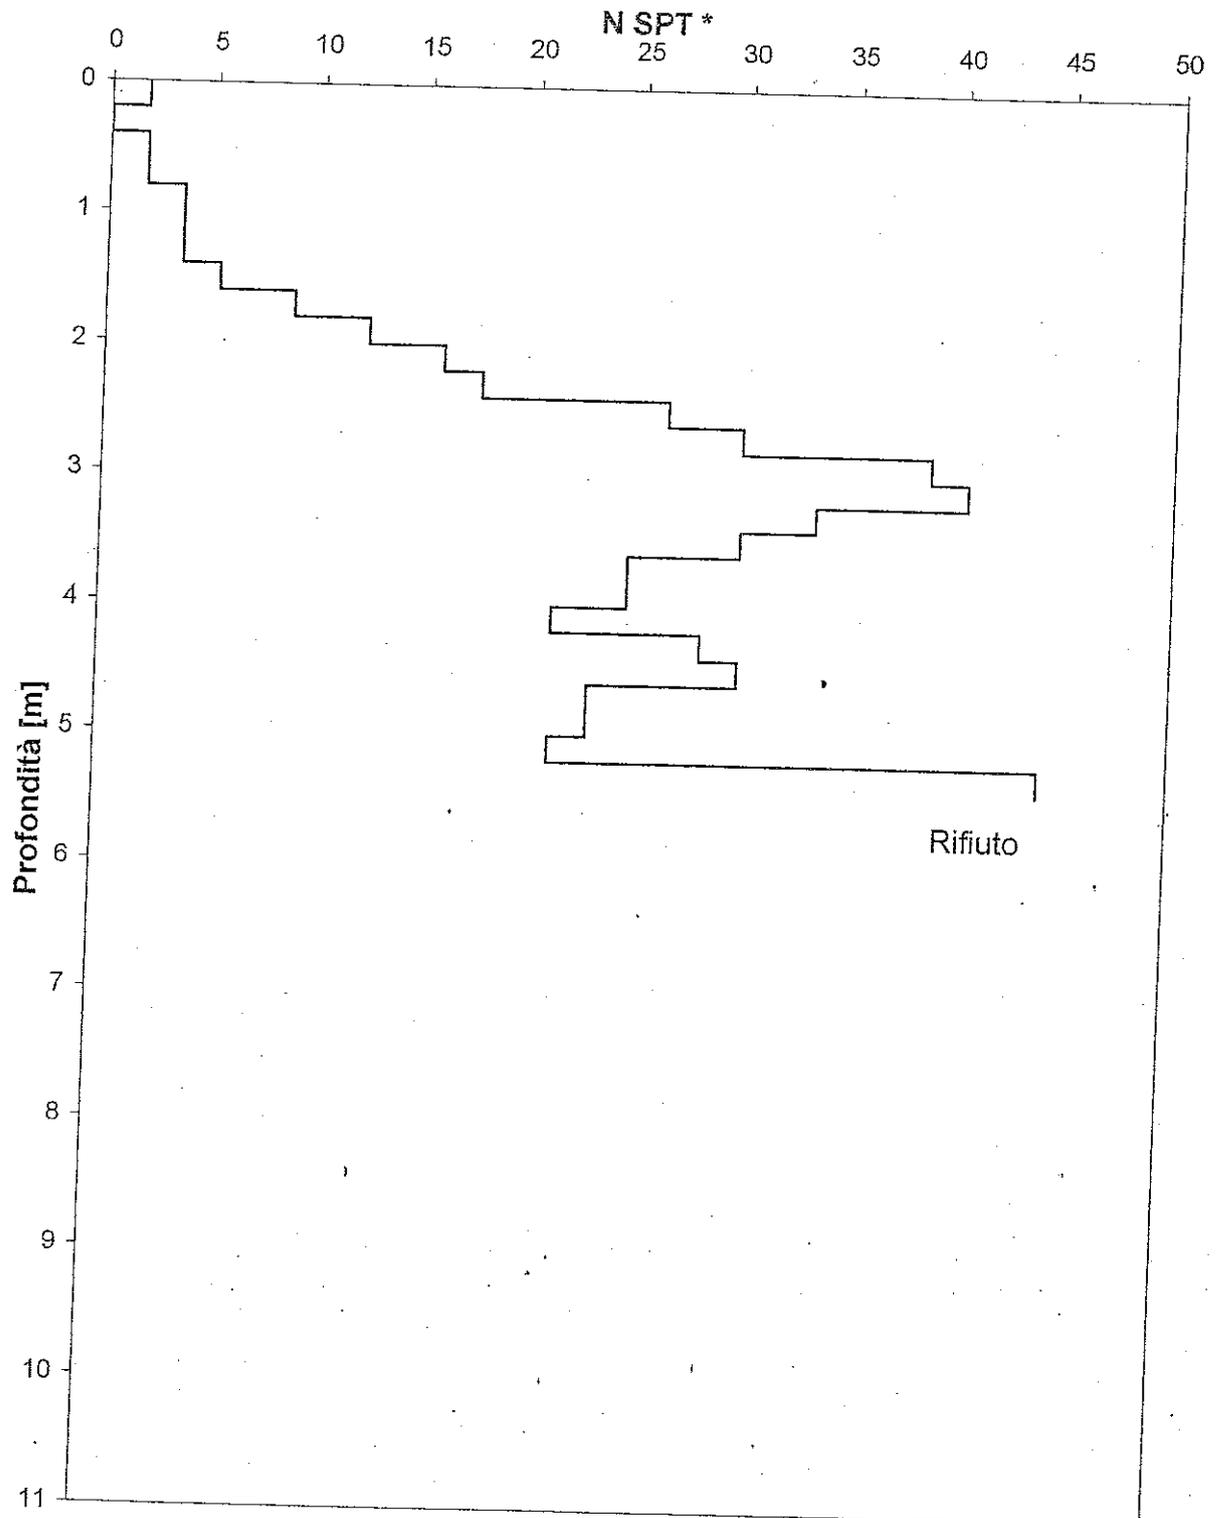

Legenda Tabella riassuntiva Prova Dinamica

Campagna	Dati rilevati al momento della prova
N SPT*	Numero di colpi corretto con il peso del maglio differente dalla prova SPT e per la differente lunghezza di misura
Depth	Profondità di misura
Sigma	Tensione verticale nel punto in kg/cm ²
Cn	Fattore di correzione per la normalizzazione del valore di resistenza alla tensione di confinamento di 1 kg/cm ² (Liao & Whitman, 1985)
N SPT	Valore di SPT corretto per la tensione di confinamento
Dr %	Valore di densità relativa valido per terreni granulari
φ	Relazioni per la valutazione dell'angolo di attrito in materiali granulari (Schmertmann J.H., 1977) <ol style="list-style-type: none"> 1 Sabbia fine uniforme 2 Sabbia media uniforme – fine ben gradata 3 Sabbia grossa uniforme – media ben gradata 4 Sabbia e ghiaia – ghiaietto uniforme
Cu	Relazioni per la valutazione della coesione non drenata in materiali coesivi (Sanglerat G., 1965) <ol style="list-style-type: none"> a Argilla b Argilla limosa c Argilla sabbiosa